

TUYAU FLEXIBLE CHAUFFANT ACICONSULTATION CDE DATE :

NOM CLIENT :

ACTIVITE :

ADRESSE :

INTERLOCUTEUR :

E-MAIL :

FONCTION :

Qté :

Fluide :

Pression de service (bars) :

Longueur :

Température de service (°C) :

Diamètre intérieur :

Type tuyau :

Matériau :

Raccord entrée :

Matériau :

Raccord sortie :

Matériau :

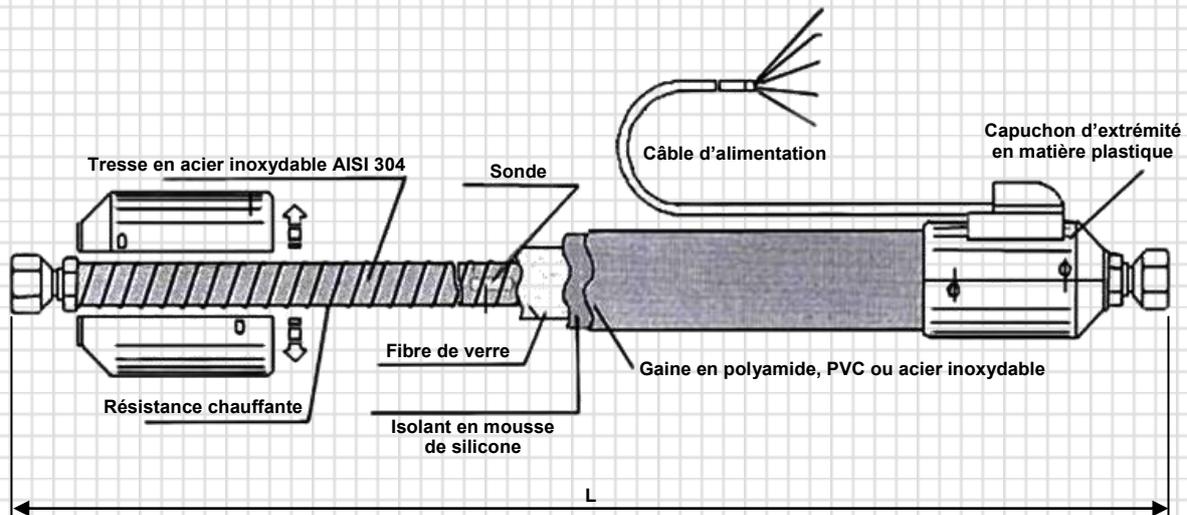
Tension alimentation (V) :

Type de sonde :

Puissance (W)

Position sonde :

Longueur câble alimentation (mm) :

Entrée Centrée Sortie 

OBSERVATION/PARTICULARITE* :

*En cas de modèle existant, nous faire parvenir le modèle ou une photo.